


**COMBATE A INCÊNDIO**

**LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES PORTÁTEIS**

**COLOCAÇÃO**

Os extintores devem estar colocados em suportes de parede ou montados em pequenos receptáculos, de modo a que o topo do extintor não fique a altura superior a 1,20m acima do nível do solo, a menos que seja do tipo sobre rodas.

Nos locais onde não seja aconselhável furar paredes poder-se-á utilizar um suporte apropriado

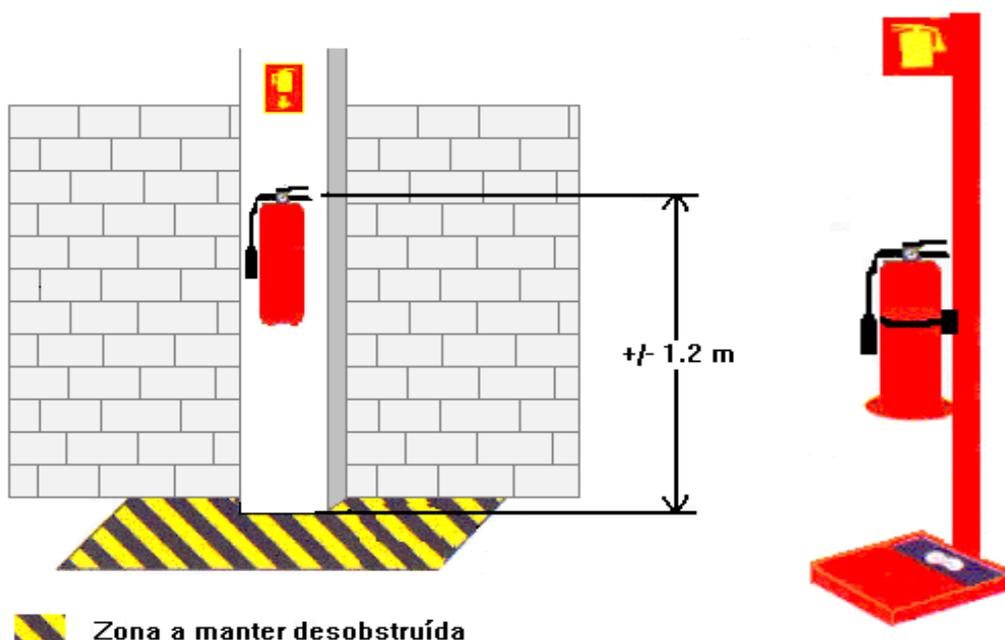

**COMBATE A INCÊNDIO**

**LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES PORTÁTEIS**

**SINALIZAÇÃO**

Os extintores devem estar localizados nas áreas de trabalho e ao longo dos percursos normais, incluindo as saídas, em locais acessíveis e visíveis em caso de incêndio e sinalizados segundo as normativas e legislação aplicáveis.

Cumulativamente à sinalização de localização do extintor, recomenda-se adicionalmente que os respectivos locais de implantação estejam numerados (para garantir a sua correcta localização bem como o registo das manutenções efectuadas) e com indicação das classes de fogos a que se destinam, assim como restrições à sua utilização.



**ACESSOS**

Os acessos aos extintores não devem estar obstruídos e estes não devem estar ocultos.

**PROTECÇÃO**

Os extintores colocados em locais em que possam sofrer danos físicos devem ser protegidos contra os mesmos.



**NOTA TÉCNICA Nº. C0001**

**Folha - 3**

**Edição: A**

**Revisão: 0**

**Data: 25.06.2011**

**COMBATE A INCÊNDIO**

**LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES PORTÁTEIS**



**NOTA TÉCNICA Nº. C0001**

**Folha - 4**

**Edição: A**

**Revisão: 0**

**Data: 25.06.2011**

**COMBATE A INCÊNDIO**

**LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES PORTÁTEIS**